



Vuurwerk onder de Omgevingswet

Mandy Taal

15 november 2023

Inhoud



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

- Informatiepunt Leefomgeving
- Quizzz
- Waar te vinden
- Veranderingen
- Overgangsrecht
- Maatwerk
- Gelijkwaardigheid



**Informatiepunt
Leefomgeving**

Experts in Omgevingswet en leefomgeving



- Kenniscentrum InfoMil is Informatiepunt Leefomgeving
- Helpdesk
 - ✓ Vragen over uitleg/duiding van EV regelgeving in Bal, Bkl en PGS richtlijnen
 - ✓ Beheerpunten
- Website
 - ✓ <https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/>

Externe veiligheid in de Omgevingswet

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Externe veiligheid krijgt daarom een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Hoofdpijnen externe veiligheid

- Hoofdpijnen externe veiligheid in Omgevingswet
- Dit verandert er voor externe veiligheid
- 'Was-wordt'-tabel: belangrijkste verschillen voor externe veiligheid

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

- Externe veiligheid in algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten
- Veiligheidsvoorschriften milieubelastende activiteiten hoofdstuk 4, Bal

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

- Besluit kwaliteit leefomgeving
- Externe veiligheid in het omgevingsplan

Omgevingsregeling

Begrenzingen, rekenmethodes, aanvraagvereisten, normen

Quiz: vraag 1



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Blijven de termen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk bestaan?

- JA



- NEE

Quiz: vraag 2



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waar vind je de grens van verkoop (25 kg per levering) terug?

- In het Vuurwerkbesluit
- In het Besluit activiteiten leefomgeving



Quiz: vraag 3



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De voorschriften van paragraaf 4.102 van het Bal gelden naast de vergunning?
(Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)

- JA

- NEE



Quiz: vraag 4



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verbod van verkoop van vuurwerk op zondag komt niet terug in het Bal en is dus toegestaan.

- JA

- NEE



Quiz: antwoord vraag 1



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Blijven de termen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk bestaan?

- JA, onder het Vuurwerkbesluit
- NEE, niet in het Bal en Bkl

Quiz: antwoord vraag 2



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waar vind je de grens van verkoop (25 kg per levering) terug?

- In het Vuurwerkbesluit





De voorschriften van paragraaf 4.102 van het Bal gelden naast de vergunning?
(Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)

- JA, de algemene regels gelden net als het Vuurwerkbesluit naast een vergunning.

Quiz: antwoord vraag 4



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verbod van verkoop van vuurwerk op zondag komt niet terug in het Bal en is dus toegestaan.

- NEE



Opslag van vuurwerk over vanuit het Vuurwerkbesluit naar de Omgevingswet

Blijven bestaan:

- Vuurwerkbesluit (zonder opslag)
- Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
- Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk



Waar te vinden (2)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit activiteiten leefomgeving

Hoofdstuk 3 (§3.2.10):

- Aanwijzing milieubelastende activiteit:
 - > 200 kg fop- en schertsvuurwerk
 - > 25 kg consumentenvuurwerk
- Grenzen vergunningplicht: > 10.000 kg consumentenvuurwerk

Hoofdstuk 4 (§4.102):

Eisen grotendeels vergelijkbaar met Vuurwerkbesluit

Veiligheidsafstanden niet vergunningplichtige MBA's (8 meter \leq 10.000 kg)

Uitgangspunt afstand binnen grens locatie MBA



Waar te vinden (3)




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit kwaliteit leefomgeving

- Instructieregels omgevingsplan in H5 (5.24)
- Beoordelingsregels vergunningen H8 (8.14)

Explosieaandachtsgebied professioneel vuurwerk (Bijlage VIII)

Explosieaandachtsgebied consumenten vuurwerk (Bijlage VII)

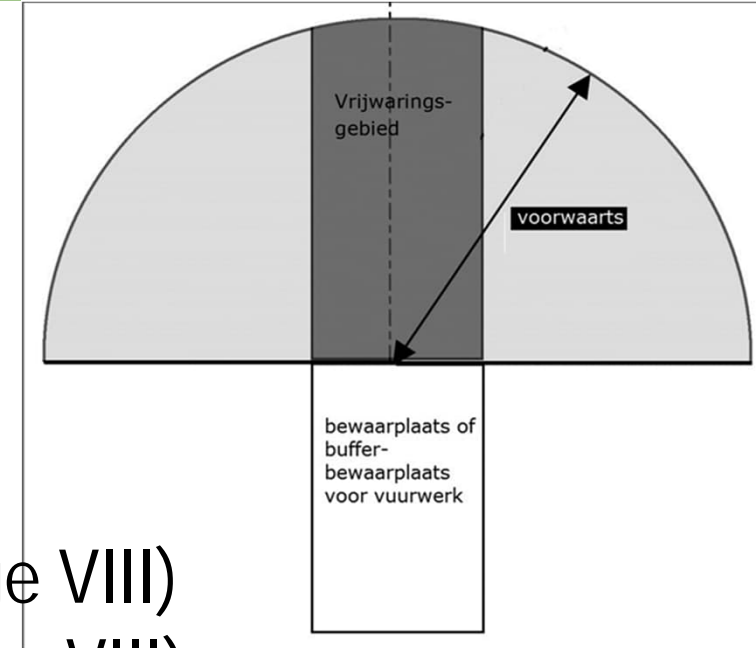



Besluit kwaliteit leefomgeving

In de explosieaandachtsgebieden vuurwerk zijn geen (beperkt) kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties toegelaten.

Afstanden gebaseerd op effecten van een explosie.

Kleinere afstand mogelijk:

- warmtestraling voor het verblijf van personen maximaal 10 kW/m²
- WBDBO tussen een (buffer)bewaarplaats en de toegelaten gebouwen minimaal 60 minuten is

Waar te vinden (5)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsregeling (7.41)

- Gegevens bij aanvraag omgevingsvergunning (gewicht vuurwerk, grootte deuropening, UPD, coördinaten (buffer)bewaarplaats)

Omgevingsbesluit

- Advies veiligheidsregio (4.33, bijlage III)
- Financiële zekerheid F4 (8.6)
- Rijk bevoegd gezag > 50.000 kg inbeslaggenomen vuurwerk

Veranderingen (1)




- Opslag in theater 25 kg > PGS 32
- Geactualiseerde versie memorandum 60
- Termen consumenten- en professioneel vuurwerk geschrapt in Bal/Bkl
- Aantal voorschriften vervallen omdat die al elders (Arbo, ADR) zijn geregeld
- (Vijfjaarlijkse) beoordeling UPD door bevoegd gezag vervallen

Veranderingen (2)



- Regelkring 4: Vijfjaarlijkse toets UPD

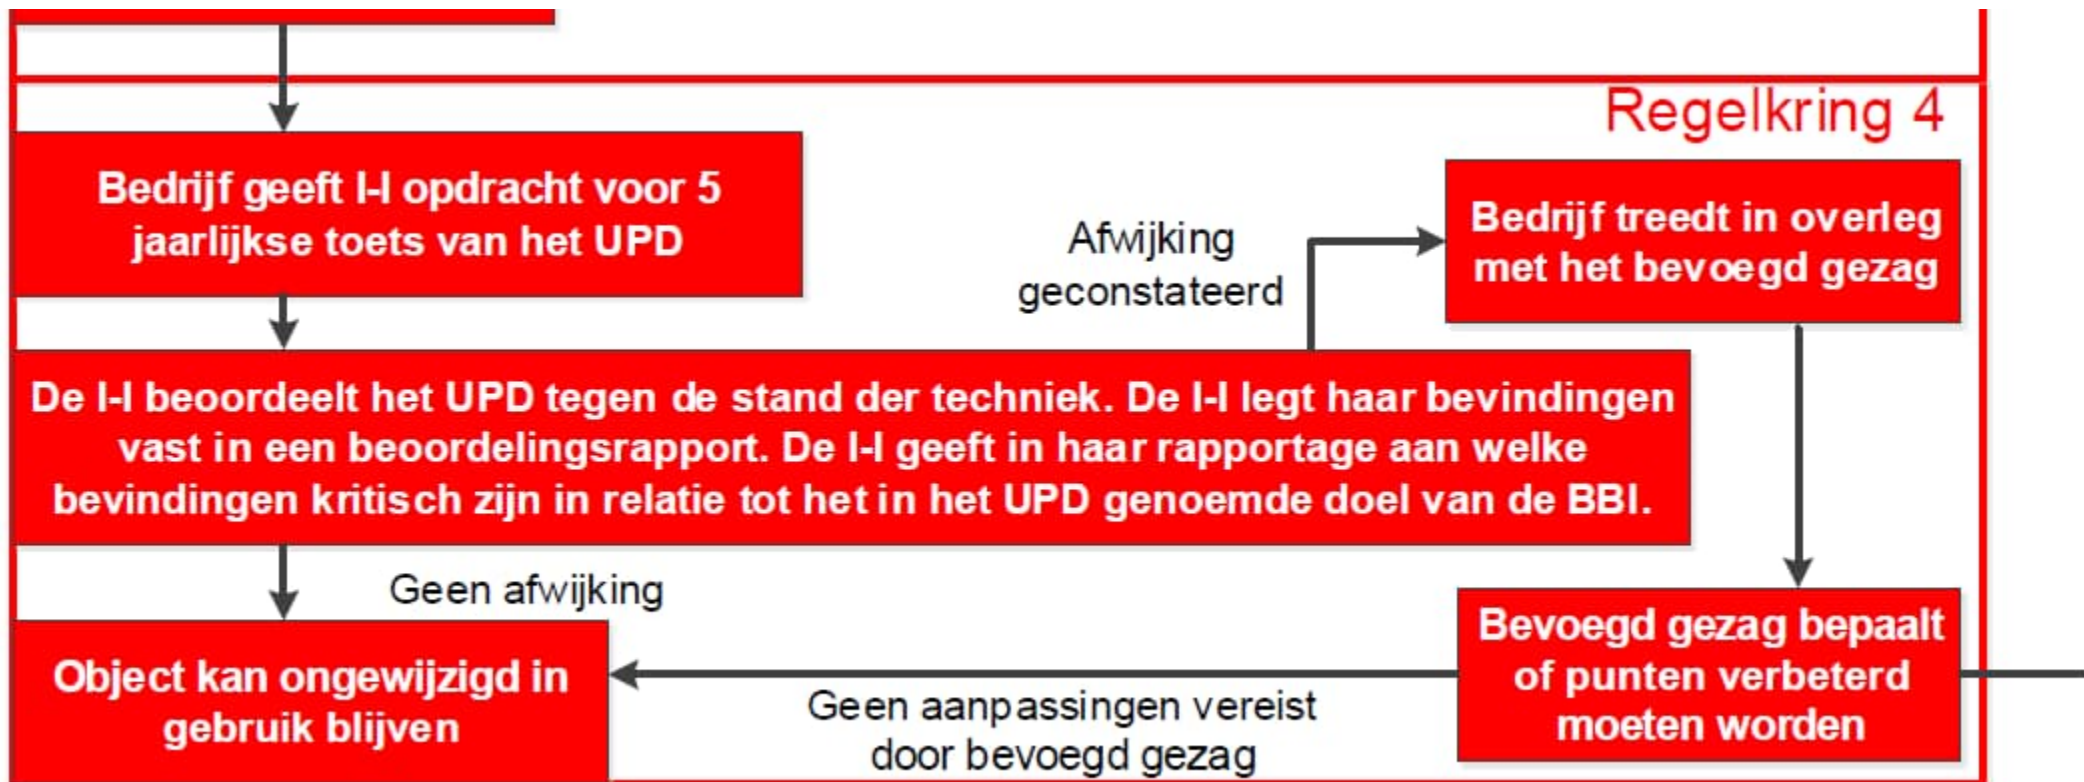

Veranderingen (3)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Veiligheidsafstanden

- Uitgangspunt afstand binnen grens locatie MBA
- Alle (niet alleen verticaal) scheidingsconstructies buiten vrijwaringsgebied bestaat uit metselwerk, beton of cellenbeton
- Overgangsrecht voor bedrijven die voldeden aan Vuurwerkbesluit

Veranderingen (4)



Sommige voorschriften komen niet 1 op 1 terug:



Verkoop(ruimte)	Goed	Fout	N.v.t.	Artikel <u>Vwb</u>	Artikel Ow
Rookverbod aangegeven met pictogram bij ingang winkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 1.7	Arbo
Geen ontvlambare stoffen aanwezig in de verkoopruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 1.9	4.1046 Bal
Afstand ontvlambare stoffen minimaal 5 meter tot ruimten waar vuurwerk aanwezig is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 1.9	4.1046 Bal
Vuurwerk en afleveren vindt plaats onder de sprinklers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 4.2	M60/4.1047
Ligt het vuurwerk buiten handbereik van de klanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 4.2	4.1046 Bal
Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn dicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 2.6	4.1036 Bal
Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn zelf sluitend uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 2.6	4.1036 Bal
Is tijdens de controle meer dan 25 kg vuurwerk p/p meegenomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.3.3	2.3.3 <u>Vwb</u>
Alleen vuurwerk aanwezig tijdens verkooptijden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 4.1	4.1046 Bal
Werkzame personen hebben schriftelijke instructies gekregen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 1.4	Arbo



- Bestaande omgevingsvergunningen omgezet naar omgevingsvergunningen Ow
- Voorschriften blijven bestaan
- Eerder aangeleverde informatie is invulling nieuwe meld- of informatieplichten
- Bestaand maatwerkvoorschrift blijft gelden
- Bestaand gelijkwaardigheidsbesluit blijft gelden





Vuurwerkbesluit

- bereikbaarheid en de toegankelijkheid van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn
- aantal en locatie van de brandslanghaspels
- tijdelijk geopend zijn van deuren van de (buffer)bewaarplaats
- wijze waarop (on)verpakt vuurwerk wordt opgeslagen
- interne afstanden om domino-effecten te voorkomen

Besluit activiteiten leefomgeving

- Het Bal biedt een algemene mogelijkheid voor het bevoegd gezag om af te wijken van de bepalingen van het Bal.



- Gelijkwaardige maatregelen artikel 4.7 Ow
- Gelijkwaardigheid bij maatregelen in Bal bijna altijd mogelijk
- In H4 geen artikel over gelijkwaardigheid > toestemming vooraf
- Geen gelijkwaardigheid voor veiligheidsafstanden, explosieaandachtsgebieden
- Bewijslast ligt bij degene die de activiteit verricht
- Het bevoegd gezag heeft een zekere beoordelingsvrijheid

Meer informatie



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

- IPLO.nl
<https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/vuurwerk>
- Helpdesk
<https://iplo.nl/contact/vragenformulier/>

Vragen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

