



Vuurwerk onder de Omgevingswet

Mandy Taal (Informatiepunt Leefomgeving)

6 oktober 2025

Inhoud


- Rol IPLO
- Regelgeving waar te vinden
- Veranderingen door de Omgevingswet
- Overgangsrecht
- Maatwerk
- Gelijkwaardigheid
- Laatste jaar verkoop particulieren



**Informatiepunt
Leefomgeving**

Experts in Omgevingswet en leefomgeving

Rol IPLO: Helpdesk

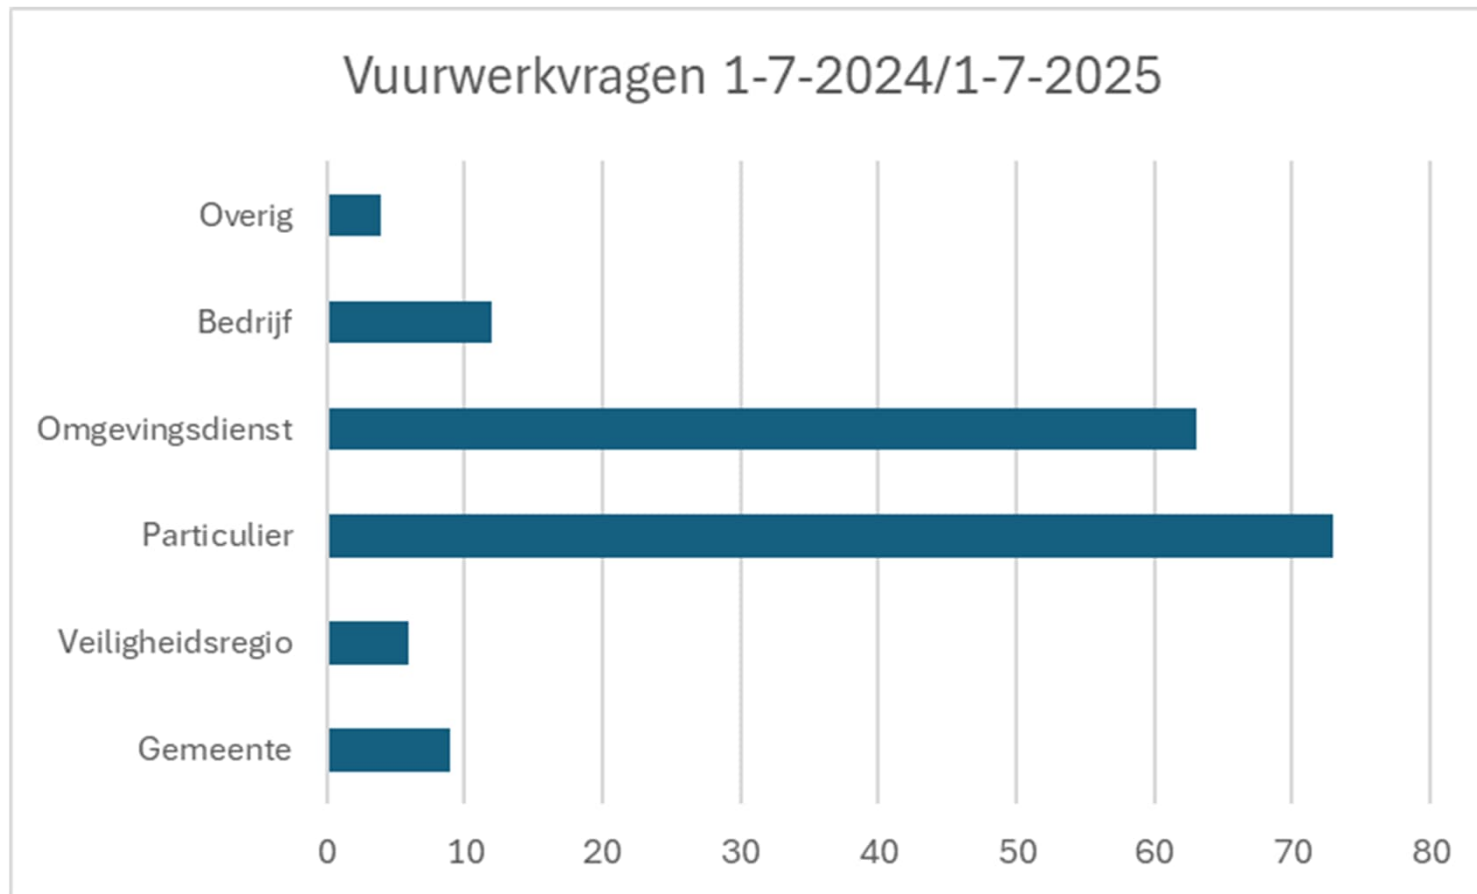

Rol IPLO: Website

Externe veiligheid

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Externe veiligheid krijgt daarom een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Externe veiligheid algemeen

- Hoofdlijnen externe veiligheid in Omgevingswet
- Dit is veranderd voor externe veiligheid
- 'Was-wordt'-tabel: belangrijkste verschillen voor externe veiligheid
- Vindplaats externe veiligheid
- Gelijkaardige maatregelen externe veiligheid

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

- Externe veiligheid in algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten
- Regels veiligheid milieubelastende activiteiten hoofdstuk 4, Bal

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

- Externe veiligheid in het Bkl
- Externe veiligheid in het omgevingsplan

Aandachtsgebieden en voorschriftengebieden

- Aandachtsgebieden en voorschriftengebieden
- Ontwikkelingen aandachtsgebieden
- Meer informatie over aandachtsgebieden

Seveso-inrichtingen

Inhoudelijke regels veiligheid milieubelastende activiteit Bal, domino-effecten, omgevingsplan, handhaving, sancties, rekenmethode.

Vuurwerk

- Afstanden en explosie-aandachtsgebieden vuurwerk
- Regels veiligheid milieubelastende activiteit
- Handreiking brandbeveiliging vuurwerk
- Vuurwerkvragen jaarwisseling
- Pyro-pass

Register Externe Veiligheidsrisico's

- Register Externe Veiligheidsrisico's
- Website REV [\[2\]](#)

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

- PGS nieuwe stijl
- PGS interim-versie
- Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen
- Overzicht PGS-richtlijnen
- Handleiding PGS 15 - 2021
- PGS 37-1 en 37-2

RoI IPLO: LWVC

- Landelijke werkgroep vuurwerk coördinatoren
 - Provinciale vuurwerkcoördinatoren, ministerie IenW, politie, ILT, brandweer NL, IPLO
- Verslag, actiepunten- afsprakenlijst
- Werkgroep wijziging regelgeving
 - Meedenken verbetering Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk



Rol IPLO: Afstemming ministerie IenW

- Schakel tussen beleid en uitvoering
- Maandelijks afstemmingsoverleg
- Beheerpunten
- Informatie helpdesk



Regelgeving waar te vinden(1)

Opslag van vuurwerk over vanuit het Vuurwerkbesluit naar de Omgevingswet

Blijven bestaan:

- Vuurwerkbesluit (zonder opslag)
- Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
- Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk



Regelgeving waar te vinden (2)

Besluit activiteiten leefomgeving

Hoofdstuk 3 (§3.2.10):

- Aanwijzing milieubelastende activiteit:
 - > 200 kg fop- en schertsvuurwerk
 - > 25 kg consumentenvuurwerk
- Grenzen vergunningplicht: > 10.000 kg consumentenvuurwerk

Hoofdstuk 4 (§4.102):

Eisen grotendeels vergelijkbaar met Vuurwerkbesluit

Veiligheidsafstanden niet vergunningplichtige MBA's (8 meter $\leq$ 10.000 kg)

Uitgangspunt afstand binnen grens locatie MBA




Regelgeving waar te vinden (3)

Besluit kwaliteit leefomgeving

- Instructieregels omgevingsplan in H5 (5.24)
- Beoordelingsregels vergunningen H8 (8.14)

Explosieaandachtsgebied professioneel vuurwerk (Bijlage VIII)

Explosieaandachtsgebied consumenten vuurwerk (Bijlage VIII)

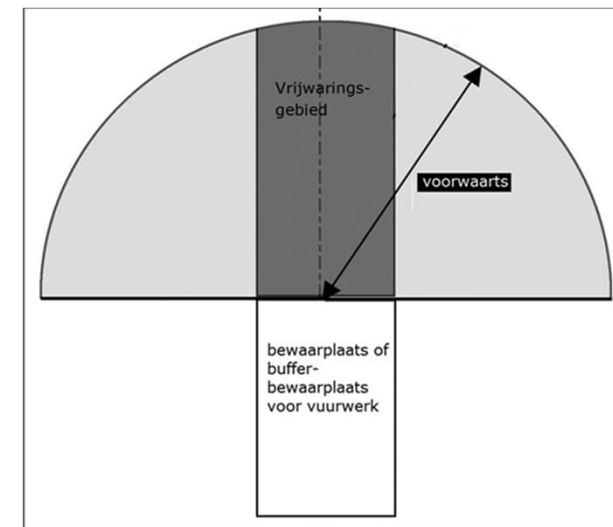

Regelgeving waar te vinden (4)

Besluit kwaliteit leefomgeving

In de explosieaandachtsgebieden vuurwerk zijn geen (beperkt) kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties toegelaten.

Afstanden gebaseerd op effecten van een explosie.

Kleinere afstand mogelijk:

- warmtestraling voor het verblijf van personen maximaal 10 kW/m²
- WBDBO tussen een (buffer)bewaarplaats en de toegelaten gebouwen minimaal 60 minuten is

Regelgeving waar te vinden (5)

Omgevingsregeling (7.41)

- Gegevens bij aanvraag omgevingsvergunning (gewicht vuurwerk, grootte deuropening, UPD, coördinaten (buffer)bewaarplaats)

Omgevingsbesluit


- Advies veiligheidsregio (4.33, bijlage III)
- Financiële zekerheid (8.6)

Veranderingen door de Omgevingswet (1)

- Geactualiseerde versie memorandum 60 versie 2020
- Termen consumenten- en professioneel vuurwerk geschrapt in Bal/Bkl
- Aantal voorschriften vervallen omdat die al elders (Arbo, ADR) zijn geregeld
- (Vijfjaarlijkse) beoordeling UPD door bevoegd gezag vervallen


Veranderingen door de Omgevingswet (2)

Regelkring 4: Vijfjaarlijkse toets UPD

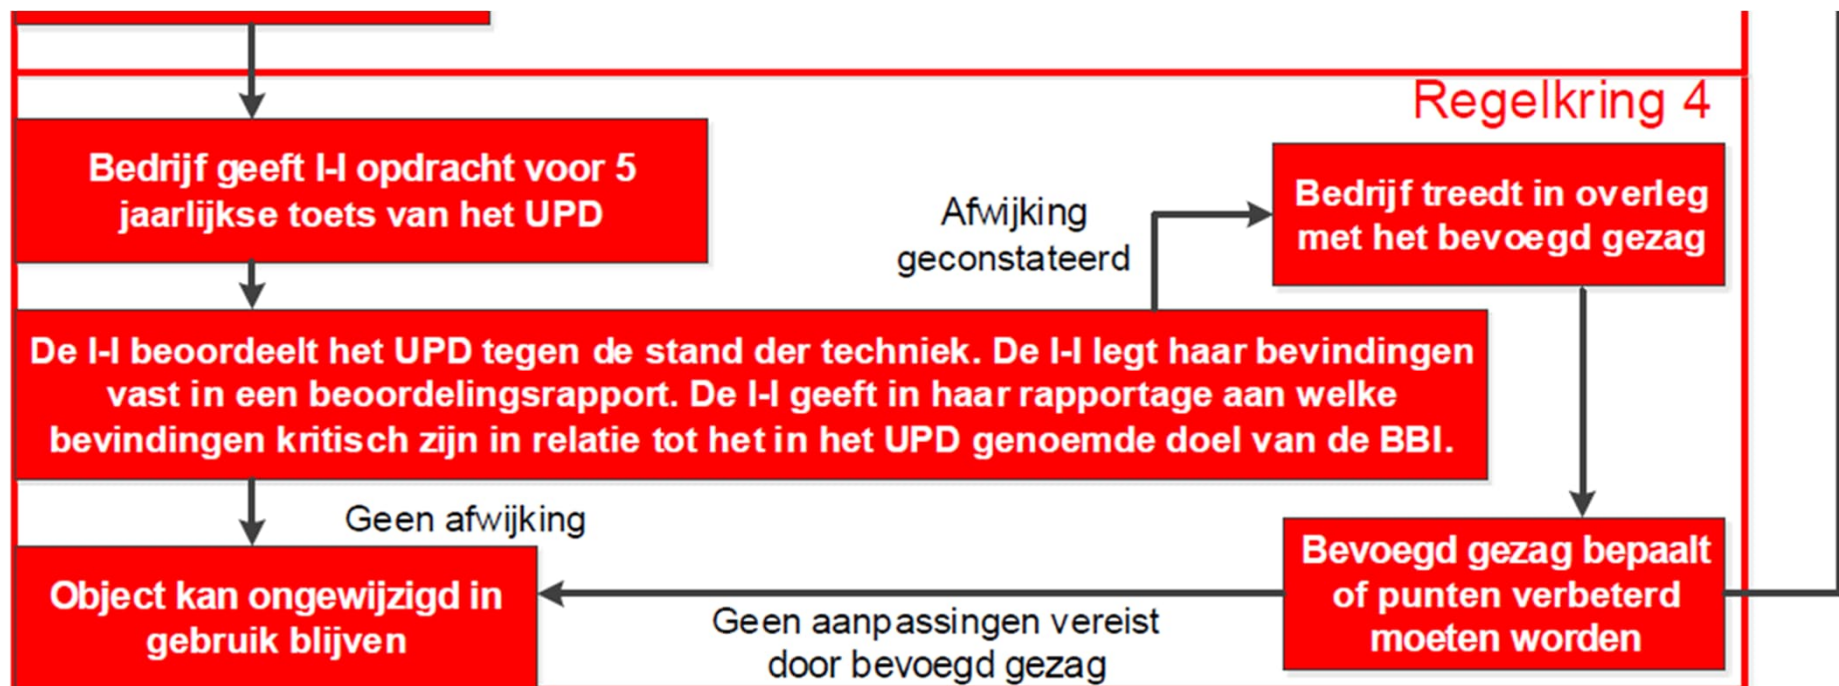

Veranderingen door de Omgevingswet (3)

Veiligheidsafstanden:
Uitgangspunt afstand
binnen grens locatie MBA

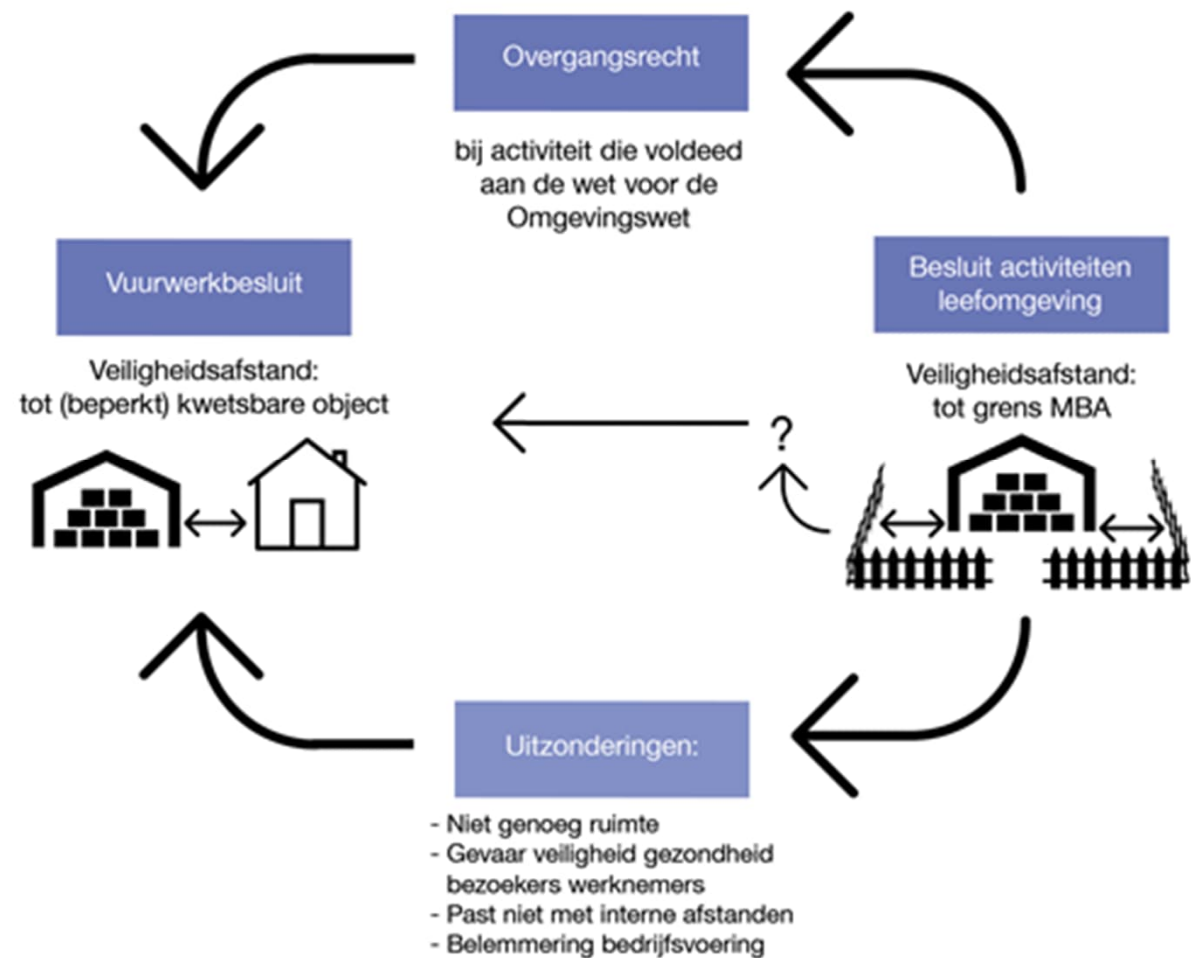

Veranderingen (4)

Veiligheidsafstanden

- Alle (niet alleen verticaal) scheidingsconstructies buiten vrijwaringsgebied bestaat uit metselwerk, beton of cellenbeton
- Overgangsrecht voor bedrijven die voldeden aan Vuurwerkbepsluit

Veranderingen (5)

Sommige voorschriften komen niet 1 op 1 terug:

Verkoop(ruimte)	Goed	Fout	N.v.t.	Artikel <u>Vwb</u>	Artikel Ow
Rookverbod aangegeven met pictogram bij ingang winkel	☐	☐	☐	B1 1.7	Arbo
Geen ontvlambare stoffen aanwezig in de verkoopruimte	☐	☐	☐	B1 1.9	4.1046 Bal
Afstand ontvlambare stoffen minimaal 5 meter tot ruimten waar vuurwerk aanwezig is	☐	☐	☐	B1 1.9	4.1046 Bal
Vuurwerk en afleveren vindt plaats onder de sprinklers	☐	☐	☐	B1 4.2	M60/4.1047
Ligt het vuurwerk buiten handbereik van de klanten	☐	☐	☐	B1 4.2	4.1046 Bal
Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn dicht	☐	☐	☐	B1 2.6	4.1036 Bal
Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn zelf sluitend uitgevoerd	☐	☐	☐	B1 2.6	4.1036 Bal
Is tijdens de controle meer dan 25 kg vuurwerk p/p meegenomen	☐	☐	☐	2.3.3	2.3.3 <u>Vwb</u>
Alleen vuurwerk aanwezig tijdens verkooptijden	☐	☐	☐	B1 4.1	4.1046 Bal
Werkzame personen hebben schriftelijke instructies gekregen	☐	☐	☐	B1 1.4	Arbo

Veranderingen (6)

Onbewaakt laten staan van vervoermiddel

In voorschrift 1.3 van bijlage 1 hfdst B Vuurwerkbesluit stond dat het vervoermiddel voor de aanleveren van vuurwerk niet onbewaakt mocht blijven staan.

Dit voorschrift is niet meer opgenomen omdat het in vervoerswetgeving is geregeld.

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Artikel 5. Laden en lossen

Het laden of lossen van ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de vrijgestelde hoeveelheden van randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 geschiedt onder toezicht van een ter zake deskundige.

Veranderingen (7)

Veiligheidssymbolen

In voorschrift 1.6 van bijlage 1 hoofdstuk B Vuurwerkbesluit stond voorgeschreven dat het veiligheidssymbool 'ontploffingsgevaar' moet zijn aangebracht op de toegangsdeur van de vuurwerkverkoopruimte, bewaarplaatsen en bufferbewaarplaatsen. Die regel is nu vervallen.

Dit is niet meer opgenomen omdat dit net als het roken en open vuurverbod al via de arbo regelgeving is geregeld. Zie hiervoor artikel 8.10, artikel 8.15 en Bijlage XVIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bevoegd gezag hiervoor is de Arbeidsinspectie. Toezichthouders hebben een zogenoemde 'oog- en oorfunctie' voor andere instanties. Dat betekent dat constatering van overtredingen op wet- en regelgeving buiten de bevoegdheid, gemeld kan worden bij de Arbeidsinspectie.

Veranderingen (8)

Bergingsverpakking

In voorschrift 1.5 van bijlage 1 hoofdstuk B Vuurwerkbesluit stond voorgeschreven dat er een antistatische bergingsverpakking aanwezig moet zijn voor gevallen en beschadigd vuurwerk. Die regel is nu vervallen.

Dit omdat dit is geregeld onder 4.1.1.19.1 van het ADR:

Gebruik van bergingsverpakkingen en grote bergingsverpakkingen

Beschadigde, defecte, lekkende of niet voorschriftconforme colli met gevaarlijke goederen, of gevaarlijke goederen die zijn verspreid of vrijgekomen, mogen in bergingsverpakkingen volgens 6.1.5.1.11 alsmede in de in 6.6.5.1.9 genoemde grote bergingsverpakkingen worden vervoerd.

Veranderingen (9)

Explosieveilige apparatuur en installaties

In voorschrift 1.10 van bijlage 1 hfdst B Vuurwerkbesluit stond voorgeschreven dat apparatuur en installaties in de (buffer)bewaarplaats moeten voldoen aan zone 22 (NPR 7910-2). In artikel 4.1036 lid 2 Bal staat zone 22 nog wel voorgeschreven voor bewaarplaatsen. Voor bufferbewaarplaatsen moet dat nu zone 21 (dus strenger) worden.

De reden voor deze verzwaring is niet toegelicht.

Er worden strengere eisen gesteld aan apparatuur in een zone 21 dan in een zone 22.

Alle aanwezige apparatuur, zowel vast opgesteld als mobiele apparatuur, moet aan deze eisen voldoen. Werknemers mogen in deze gebieden dus ook geen smartwatches of smartphones bij zich hebben die niet zijn voorzien van CE- en Ex-markeringen, ongeacht of deze apparaten aan of uit staan.

Veranderingen (10)

Toestaan kleefmagneten

In voorschrift 2.4 bijlage 1 hfdst B Vuurwerkbesluit stond dat de toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats zelfsluitend moet zijn. In artikel 4.1036 lid 2 onder f Bal staat bij sub 1 dat de deur zelfsluitend moet zijn en bij sub 4 dat die deur gesloten moet worden gehouden, behalve wanneer er vuurwerk in of uit de bewaarplaats worden gebracht.

Het toestaan van kleefmagneten met maatwerk is ook onder de Omgevingswet mogelijk. Zie voor meer informatie de volgende webpagina:

[Toestaan kleefmagneten op deur naar verkoopruimte vuurwerk | Informatiepunt Leefomgeving \(iplo.nl\)](#)

Als kleefmagneten al via maatwerk waren geregeld blijven de maatwerkvoorschriften gelden.

Overgangsrecht algemeen

- Bestaande omgevingsvergunningen omgezet naar omgevingsvergunningen Ow
- Voorschriften blijven bestaan
- Eerder aangeleverde informatie is invulling nieuwe meld- of informatieplichten
- Bestaand maatwerkvoorschrift blijft gelden
- Bestaand gelijkwaardigheidsbesluit blijft gelden



Maatwerk

Vuurwerkbesluit

- bereikbaarheid en de toegankelijkheid van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn
- aantal en locatie van de brandslanghaspels
- tijdelijk geopend zijn van deuren van de (buffer)bewaarplaats
- wijze waarop (on)verpakt vuurwerk wordt opgeslagen
- interne afstanden om domino-effecten te voorkomen

Besluit activiteiten leefomgeving

- Het Bal biedt een algemene mogelijkheid voor het bevoegd gezag om af te wijken van de bepalingen van het Bal.

Gelijkwaardigheid

- Gelijkwaardige maatregelen artikel 4.7 Ow
- Gelijkwaardigheid bij maatregelen in Bal bijna altijd mogelijk
- In H4 geen artikel over gelijkwaardigheid > toestemming vooraf
- Geen gelijkwaardigheid voor veiligheidsafstanden, explosieaandachtsgebieden
- Bewijslast ligt bij degene die de activiteit verricht
- Het bevoegd gezag heeft een zekere beoordelingsvrijheid

Laatste jaar verkoop aan particulieren

- Nog veel onduidelijk
- Blijven er verkooppunten bestaan?
- Eisen zone 21 in bufferbewaarplaats?
- Eisen vijfjaarlijkse beoordeling UPD?

Meer informatie

- IPLO.nl

<https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/vuurwerk>

- Handreiking brandbeveiliging

<https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/handreiking-brandbeveiliging-vuurwerk/>

- Helpdesk

<https://iplo.nl/contact/vragenformulier/>

Vragen

